
1102-06-A 12/2014

GRILLE KBL 20/21 SOUFFLAGE/REPRISE

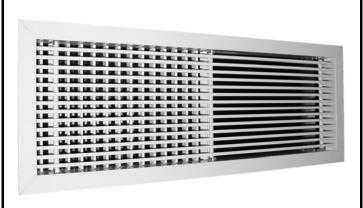

Grille spécifique adaptée à l'hôtellerie, elle permet d'avoir la reprise (KBL 20) et le soufflage (KBL21) sur la même grille, facilitant l'installation.

Grille de soufflage/reprise à ailettes fixes, avec profil en T (déflection 0°) standart ou en L (15° sur demande).

Fixation standard par clips (sur demande à vis, aimant et batteuse). Percement pour vis, frontal sur demande).

KBL 20 : Simple déflection.

KBL 21 : Double déflection et ailettes arrières orientables.


Profils et ailettes sont en aluminium, finition alu anodisé ou RAL 9016.

Les KBL sont équipées au choix de deux profils d'ailettes :

T: déflection 0° ou L: déflection 15°

Accessoires:

Les grilles KBL peuvent être équipées des registres SC et contre cadre CT2 et CT.

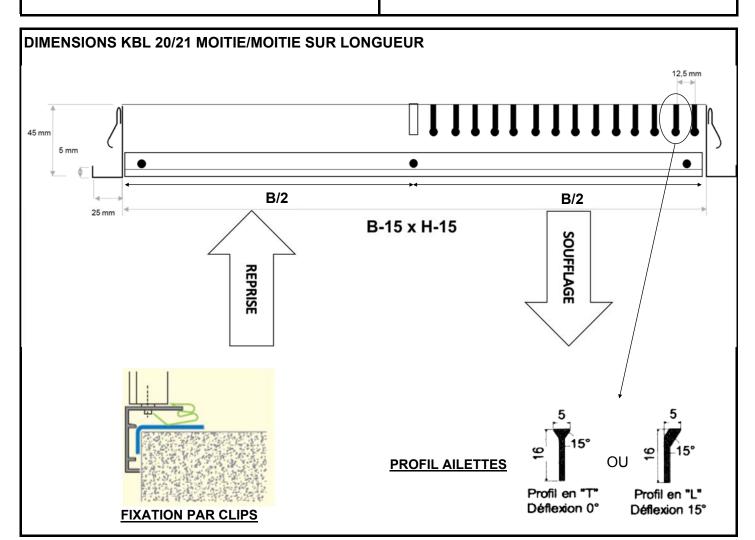

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.

KLIMA RODACLIM


Zone Industrielle de Saint Mitre- 255 Avenue de la Roche-Fourcade- 13400 AUBAGNE - France

≘: 04.42.03.88.65 - 🖶 : 04.42.03.51.59- @: commercial@klima-rodaclim.com - www.klima-rodaclim.fr

SAS au capital de 90 000 € - SIRET 393 204 342 00041



1102-06-A 12/2014

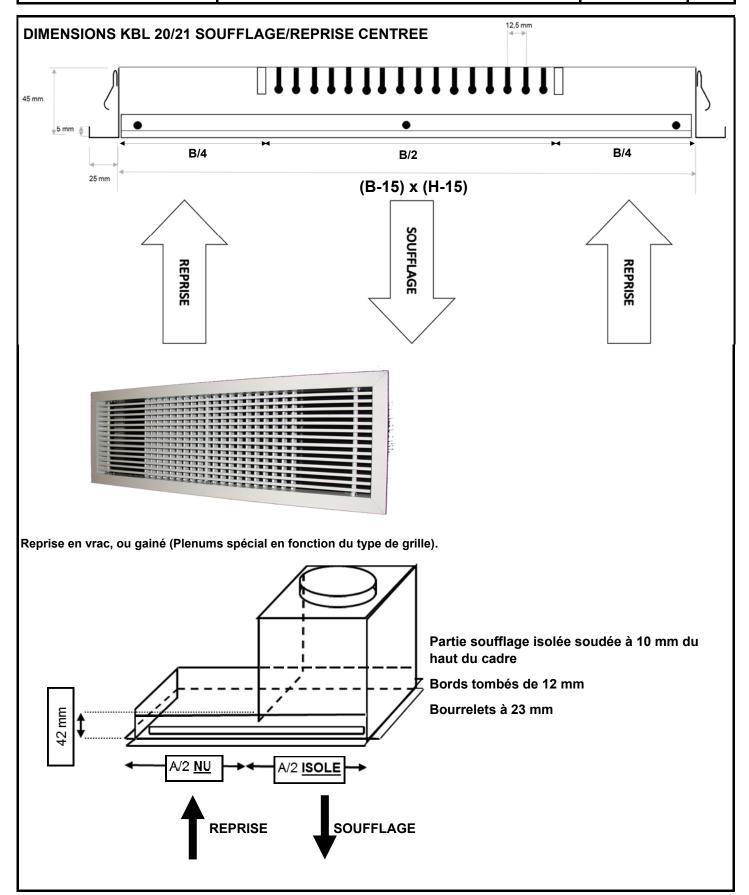

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.


KLIMA RODACLIM

Zone Industrielle de Saint Mitre- 255 Avenue de la Roche-Fourcade- 13400 AUBAGNE - France

SAS au capital de 90 000 € - SIRET 393 204 342 00041



1102-06-A 12/2014

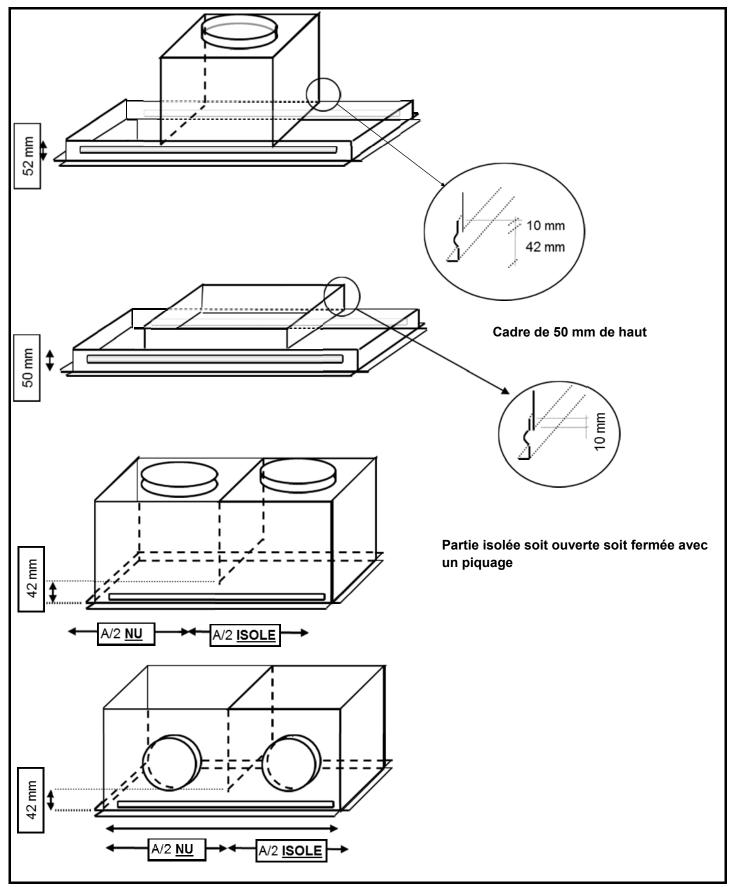

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.

KLIMA RODACLIM

Zone Industrielle de Saint Mitre- 255 Avenue de la Roche-Fourcade- 13400 AUBAGNE - France

m: 04.42.03.88.65 - a : 04.42.03.51.59- a: commercial aklima-rodaclim.com - www.klima-rodaclim.fr

SAS au capital de 90 000 € - SIRET 393 204 342 00041



1102-06-A 12/2014

4/4

TABLEAU DE SELECTION										
BxH (mm)	Reprise/ Soufflage	A _K (m²)	Q _V (m³/h)		NR (dB(A))		L _{wA} dB(A)		△P (Pa)	
			MINI	MAXI	MINI	MAXI	MINI	MAXI	MINI	MAXI
500x150	R	0,016	150	300	<20	22	24	27	5	20
	S	0,013	120	240	<20	21	23	26	5	20
500x200	R	0,022	210	420	21	24	26	29	5	20
	S	0,018	170	330	20	23	25	28	5	20
500x300	R	0,035	330	650	23	26	28	31	5	20
	S	0,028	270	520	22	25	27	30	5	20
600x100	R	0,012	110	220	<20	21	23	26	5	20
	S	0,009	90	170	<20	20	22	25	5	20
600x150	R	0,02	190	370	20	23	25	28	5	20
	S	0,015	140	280	<20	22	24	27	5	20
600x200	R	0,028	260	510	22	25	27	30	5	20
	S	0,021	200	390	21	24	26	29	5	20
700x150	R	0,023	220	440	21	24	26	29	5	20
	S	0,019	180	350	20	23	25	28	5	20
700x200	R	0,033	310	610	23	26	28	31	5	20
	S	0,026	250	480	22	25	27	30	5	20
700x300	R	0,052	490	960	25	28	30	33	5	20
	S	0,041	390	760	24	27	29	32	5	20
800x100	R	0,016	150	300	<20	23	24	28	5	20
	S	0,013	120	230	<20	21	23	26	5	20
800x150	R	0,027	260	510	22	25	27	30	5	20
	S	0,021	200	390	21	24	26	29	5	20
800x200	R	0,038	360	710	23	27	28	32	5	20
	S	0,029	280	540	22	25	27	30	5	20
900x150	R	0,031	290	580	22	26	27	31	5	20
	S	0,024	230	450	21	25	26	30	5	20
1000x150	R	0,035	330	650	23	26	28	31	5	20
	S	0,027	250	500	22	25	27	30	5	20
1000x200	R	0,049	460	900	25	28	30	33	5	20
	S	0,037	360	700	23	27	28	32	5	20
1200x200	R	0,059	560	1100	26	29	31	34	5	20
	S	0,046	430	850	24	28	29	33	5	20
1350x128	R	0,043	410	800	24	27	29	32	5	20
	S	0,033	320	620	23	26	28	31	5	20

A_K: Surface libre de passage (m²)

Q_V : Débit d'air (m³/h) △Pa : Perte de charge (Pa)

NR : Indice de perturbation ISO ou mesure de bruit (Noise Rating)

Reproduction interdite sans autorisation. Les spécifications techniques sont données sous réserve de modification sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles.

KLIMA RODACLIM